

Silnoprúdová zařízení a elektroenergetika

Výstup č. 64

Testové otázky č. 5



evropský
sociální
fond v ČR



EVROPSKÁ UNIE



MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY



OP Vzdělávání
pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

Třicátádrhá obrazovka – vygenerovaná otázka č.8

§ Vyhláška 50

8. Pracovní poučení musí být v rozsahu své činnosti také:

- ☒ a) seznámení s poskytováním první pomoci při úrazech el. Proudem
- ☐ b) upozornění na možnost ohrožení el. Zařízeními
- ☐ c) vždy vybavení izolačními rukavicemi

Program vytvořil : Tomáš Padtra

Třicátátřetí obrazovka – vygenerovaná otázka č. 52

§ Vyhláška 50

52. Pracovníci seznámení mohou na elektrických zařízeních vykonávat tyto činnosti:

- ☒ a) samostatně obsluhovat jednoduchá el. zařízení mn
- ☒ b) samostatně obsluhovat jednoduchá el. zařízení nn
- ☐ c) samostatně obsluhovat jednoduchá el. zařízení vn

Další

Program vytvořil : Tomáš Padttra

Třicátáčtvrtá obrazovka – vygenerovaná otázka č. 94

§ Vyhláška 50


94. Školení a zácvik prováděné prokazatelně musí být doloženy záznamem ze:

- ☐ a) stačí podepsat pouze pracovníkem, který školení prováděl
- ☐ b) stačí podepsat pouze pracovníkem, který byl školen
- ☒ c) musí být podepsán školícím i školeným

[Další](#)

Program vytvořil : Tomáš Padrt

Třicátá pátá obrazovka – vygenerovaná otázka č.

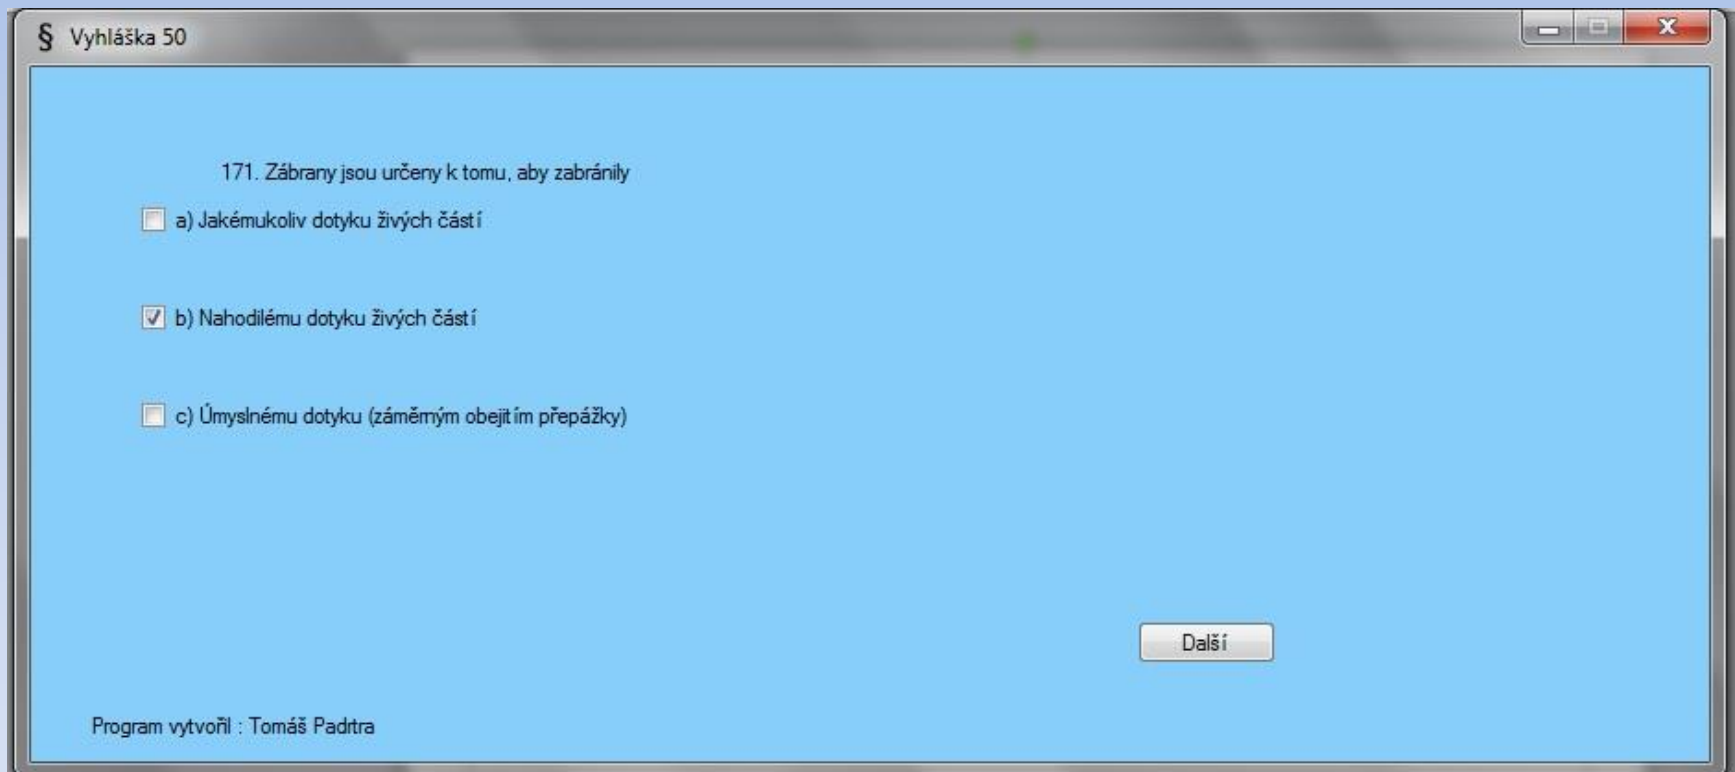

§ Vyhláška 50

171. Zábrany jsou určeny k tomu, aby zabránily

- ☐ a) Jakémukoliv dotyku živých částí
- ☒ b) Nahodilému dotyku živých částí
- ☐ c) Úmyslnému dotyku (záměrným obejítím přepážky)

Další

Program vytvořil : Tomáš Padrt

Třicátá šestá obrazovka – vygenerovaná otázka č.23

§ Vyhláška 50

23. Zkoušku pracovníků pro samostatnou činnost podle §6 vyhlášky Č 50/1978 Sb.

☐ a) zajistit každý rok přezkoušení

☒ b) zajistit nejméně jednou za tři roky přezkoušení

☐ c) zajistit nejméně jednou za pět let přezkoušení

Další

Program vytvořil : Tomáš Paditra

Třicátásedmá obrazovka – vygenerovaná otázka č. 183

§ Vyhláška 50

183. Ochrana doplňkovou izolací spočívá:

- ☐ a) Doplnění základní izolace o izolaci přídatnou
- ☒ b) Ve vybavení el. Zařízení izolačním stanovištěm (např. izolačním kobercem)
- ☒ c) V použití ochranných pomůcek (vypínací tyče, dielektrické rukavice, galoše apod.)

Další

Program vytvořil : Tomáš Padrt

Třicátáosmá obrazovka – vygenerovaná otázka č. 188

§ Vyhláška 50

188. Nejvyšší dovolená mez trvalého dotykového napětí u zařízení do 1 000V je:

☒ a) Střídavé napětí 50 V

☐ b) Střídavé napětí 60 V

☒ c) Stejnoseměné napětí 120 V

Program vytvořil : Tomáš Padtřa

Třicátádevátá obrazovka – vygenerovaná otázka č. 251

§ Vyhláška 50

291. Nepřímou srdeční masáž lze ukončit:

- ☒ a) Na pokyn lékaře
- ☒ b) Pokud dojde k obnovení srdeční činnosti
- ☐ c) Pokud ani po 5 minutách nedojde k obnovení srdeční činnosti

[Další](#)

Program vytvořil : Tomáš Padtra

Čtyřicátá obrazovka – vygenerovaná otázka č. 162

§ Vyhláška 50

162. Při ochraně izolací živých částí se za přiměřenou izolaci před nebezpečím úrazu elektrickým proudem při normálním provozu nepovažují:

- ☐ a) Izolace zhotovené z PVC
- ☒ b) Nátěry, barvy a laky
- ☒ c) Smaltování

Další

Program vytvořil : Tomáš Padrt

Čtyřicátáprvní obrazovka – vygenerovaná otázka č. 290

§ Vyhláška 50

290. Jakou rychlostí má být prováděna nepřímá srdeční masáž?:

☐ a) 10 až 12 stlačení za minutu

☐ b) 80 stlačení za minutu

☒ c) 130 stlačení za minutu

[Další](#)

Program vytvořil : Tomáš Padtra

Čtyřicátá druhá obrazovka – výsledek druhé části testu

